OZNACZENIE	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-		-		EIS30		EIS30 + EI60		EIS30 + EI60		EIS30		EIS30		EIS30		EI60	
	PARTER DRZWI ZEWNĘTRZNE		PARTER DRZWI W HOLU		PARTER KLATKA K1		1. PIĘTRO KLATKA K1		2. PIĘTRO KLATKA K1		PARTER KLATKA SCHODOWA K1		PARTER KLATKA SCHODOWA K1 WEJŚCIE Z PIWNIC		DRZWI W KLATCE SCHODOWEJ K2		DRZWI W PIWNICY DO POM. TECHNICZNYCH	
SCHEMAT	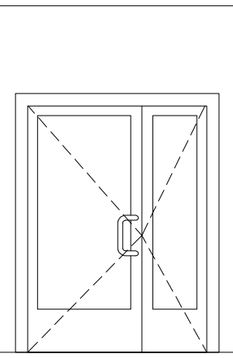		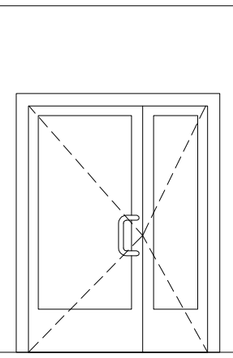		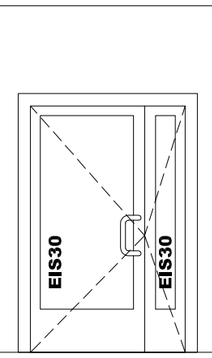		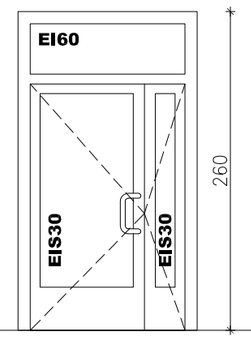		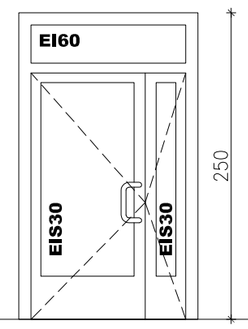									
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	140 (90+50) x 200		140 (90+50) x 200		120 (90+30) x 200		120 (90+30) x 200		120 (90+30) x 200		90x200		80x200		90/200		90/200	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)	166x213		166x213		146x213		146x260		146x250		100x205		90x205		104x207		104x207	
PRAWE/LEWE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
PARTER	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–
1. PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
2. PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
RAZEM	1	1	1	–	1	1	1	–	1	–	1	2	1	–	2	1	1	1
UWAGI :	- Drzwi zewnętrzne konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe - Klasa odporności ogniowej: bez wymagań - Profile wykonane z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną - Szklenie szkłem bezpiecznym, przeziernym; zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy - Współczynnik przenikania ciepła U_{max} =0,9 W/m2K - Drzwi w kolorze białym RAL 9016 matowy - Zawiasy, klamki i okucia metalowe - Drzwi w elewacji tylnej wyposażyć w siłowniki na obu skrzydłach (napowietrzanie)		- Drzwi wewnętrzne konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe - Klasa odporności ogniowej: bez wymagań - Profile wykonane z kształtowników aluminiowych - Szklenie szkłem bezpiecznym, przeziernym - Drzwi w kolorze białym RAL 9016 matowy - Zawiasy, klamki i okucia metalowe;		- Drzwi wewnętrzne konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe - Klasa odporności ogniowej: EIS30 - Profile wykonane z kształtowników aluminiowych - Szklenie szkłem bezpiecznym, przeziernym - Drzwi w kolorze brązowym - Zawiasy, klamki i okucia metalowe - Drzwi wyposażyć w samozamykacz		- Drzwi wewnętrzne konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe - Klasa odporności ogniowej: EIS30 - Profile wykonane z kształtowników aluminiowych - Szklenie szkłem bezpiecznym, przeziernym - Drzwi w kolorze brązowym - Zawiasy, klamki i okucia metalowe - Drzwi wyposażyć w samozamykacz		- Drzwi wewnętrzne konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe - Klasa odporności ogniowej: EIS30 - Profile wykonane z kształtowników aluminiowych - Szklenie szkłem bezpiecznym, przeziernym - Drzwi w kolorze brązowym - Zawiasy, klamki i okucia metalowe - Drzwi wyposażyć w samozamykacz		- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane, pełne, przylgowe - Klasa odporności ogniowej: EIS30 - Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych - Ościeżnica narożna z blachy ocynkowanej - Drzwi w kolorze brązowym - Zawiasy wpuszczane, ze stali nierdzewnej, klamki i okucia metalowe - Drzwi wyposażyć w samozamykacz		- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane, pełne, przylgowe - Klasa odporności ogniowej: EIS30 - Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych - Ościeżnica narożna z blachy ocynkowanej - Drzwi w kolorze brązowym - Zawiasy wpuszczane, ze stali nierdzewnej, klamki i okucia metalowe - Drzwi wyposażyć w samozamykacz		- Drzwi wewnętrzne konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydłowe - Klasa odporności ogniowej: EIS30 - Profile wykonane z kształtowników aluminiowych - Szklenie szkłem bezpiecznym, przeziernym - Drzwi w kolorze brązowym - Zawiasy, klamki i okucia metalowe - Drzwi wyposażyć w samozamykacz		- Drzwi wewnętrzne konstrukcji stalowej, jednoskrzydłowe, płaszczowe, przylgowe, pełne - Klasa odporności ogniowej: EI60 - Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych ocynkowanych blach stalowych, wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym - Ościeżnica narożna z blachy ocynkowanej - Wyposażenie w kratkę wentylacyjną pęczniejącą - Drzwi w kolorze popielatym - Zawiasy, klamki i okucia metalowe - Drzwi wyposażyć w samozamykacz	

UWAGA:
- Wszystkie wymiary zewryfikować i uzgodnić na budowie.
- Przed zamówieniem ślusarki wymiary miejsc wbudowania należy sprawdzić i uzgodnić.
- Istniejące i nowe otwory drzwiowe przygotować do montażu po wyborze producenta ślusarki, ze względu na konieczność zapewnienia wymaganej szerokości światła przejścia;
- Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszystkie wymagane aprobaty i dopuszczenia.
Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom ppoż. oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach BHP;

Zadanie :	Przebudowa i dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Warszawskiej 49A.
Inwestor :	Powiat Miechowski ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów NIP 659-154-58-68
Jednostka projektowa:	INICJATYWA INŻYNIERSKA Grzegorz Mazur Tarnawa 237, 32-741 Tarnawa NIP: 9451848984, REGON: 120924435 tel. 794 669 919, e-mail: inicjatywainzynierska@gmail.com

Projektant **mgr inż. arch. Magdalena Matejko** nr upr. MPOIA/083/2011	Sprawdzający **mgr inż. arch. Dorota Szostak** nr upr. MPOIA/062/2021	Typ dokumentu **rzut**	Skala **1:50**	Format **A2**
		Status dokumentu **PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA**		
Tytuł **Zestawienie projektowanych drzwi**		Nr archiwalny **-**		
		Rev. **-**	Data **06.2024**	Nr rys. **A-05**	Tom **-**